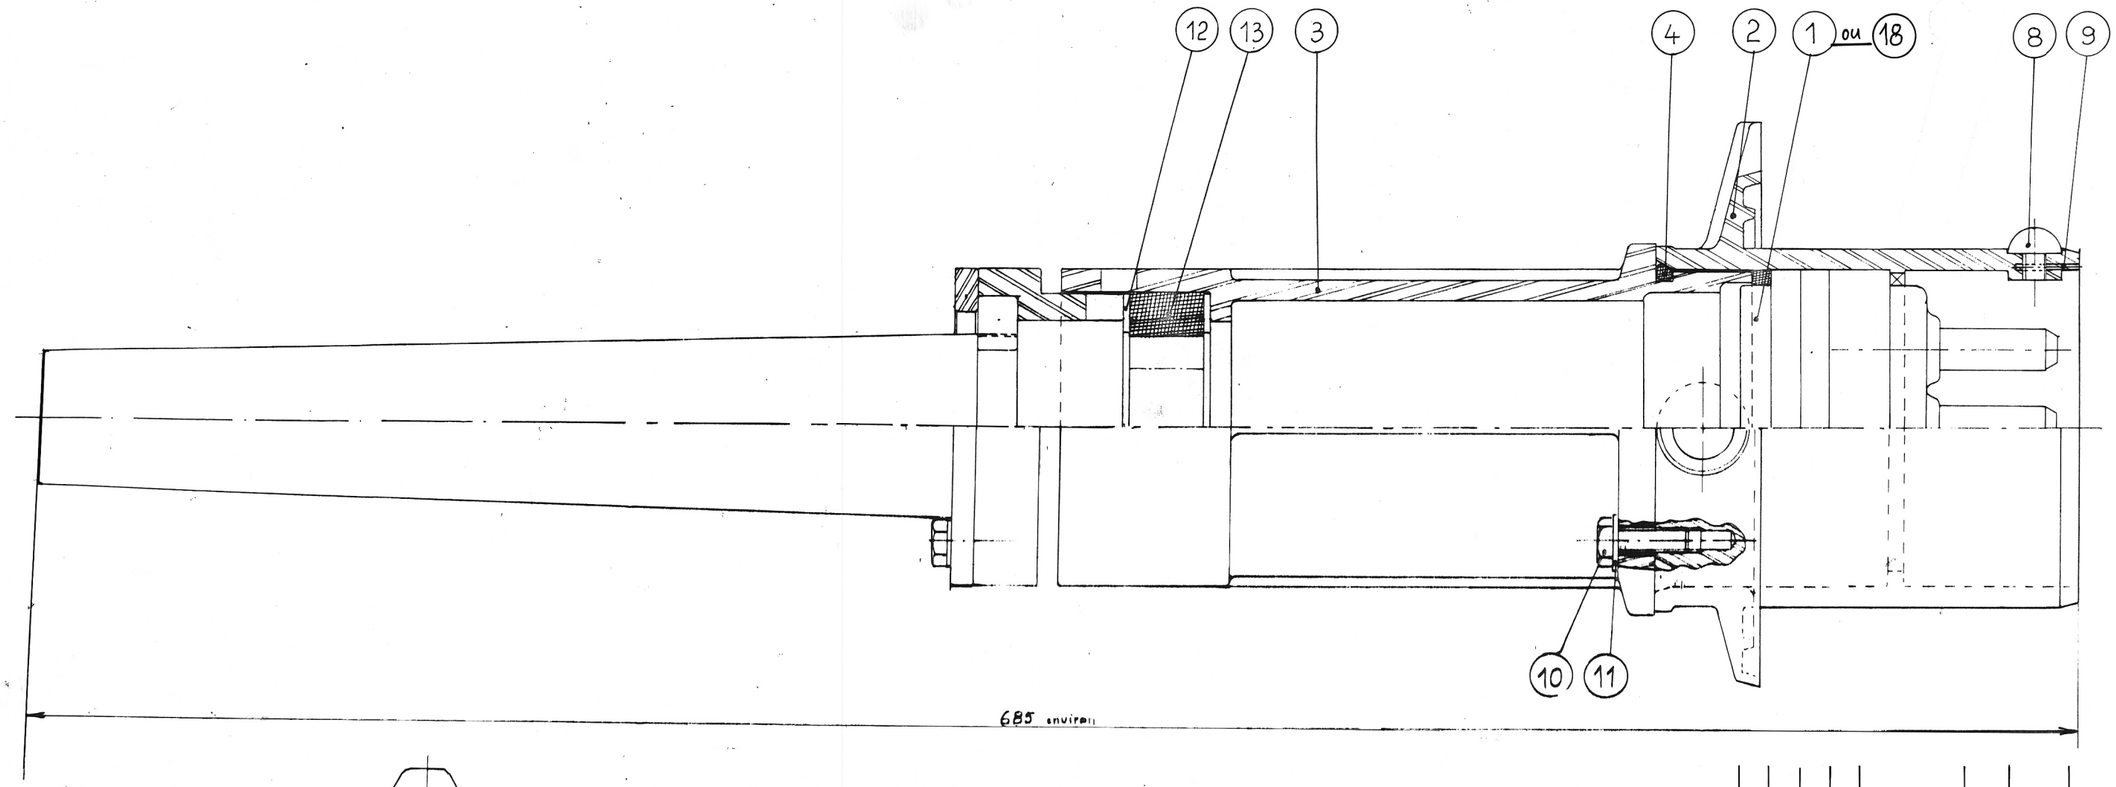

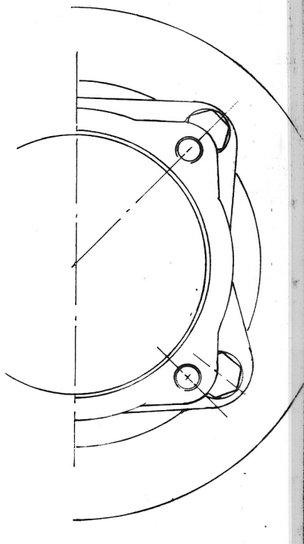

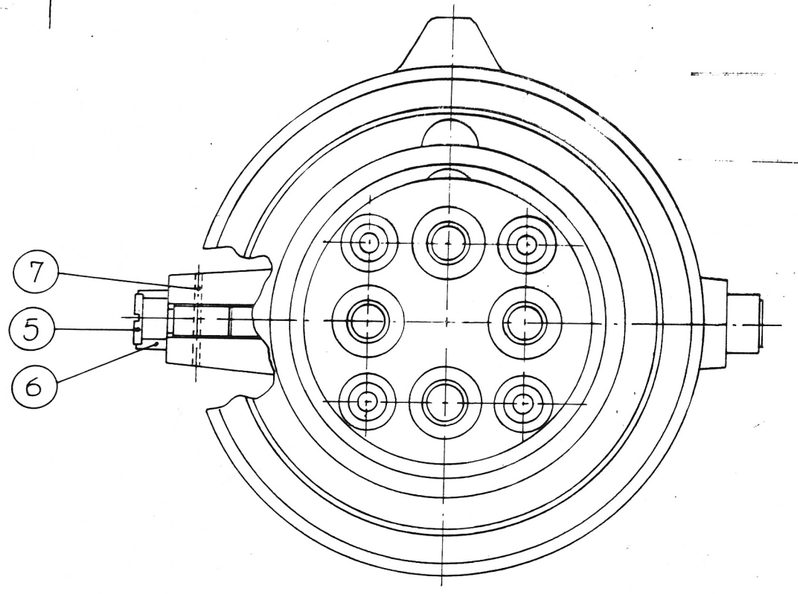

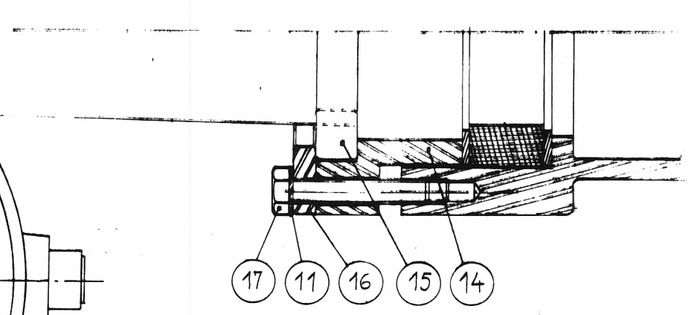

Ref commerciale isolant: DPM IM1139 type 46N.

Rep.	N° de plan	Nombre	Matière	Désignation	Observations
20					
19					
18	IM1139-0046	1	Emb	Isolant Tri+T 40/55° à Vis Serre-Fil	Néomite noire
17	Hm8x45-I	4	inox 18/8	Vis Fixation P.E à Fiche	
16	693.134	1	A57G	couvre fire-cable pris dans 693.128 Brut fonderie	
15	471.120	1	—	Tire-cable pour cable de ϕ 58 à 68	
14	693.135	1	A57G	Presse-étoupe Pris dans 693.127 Brut fonderie	
13	62 x89x25	1	Caout synth.	Garniture	
12	63 x89x2	2	Fonte	Grain	
11	ϕ8	8	Aculon	Rondelle Dubo	
10	Hm8x25-I	4	inox	Vis fixation Jupe/Fiche	
9	G01.2x18	1	laiton	Goupille cannelée	
8	649.253	1	laiton	clavette principale	
7	G01.3x26	2	laiton.	Goupille cannelée	
6	688.67	2	inox	Galet	
5	688.66	2	inox	Axe de galet	
4	301.16	1	caout synth	Joint torique	
3	693.11	1	A57G	Fiche droite	
2	693.10	1	A57G	Jupe	
1	IM1139 type	1	ensemble	Groupe isolant mâle	

103 102 101

NOMENCLATURE

SPECIFICATIONS PARTICULIERES	SPECIFICATIONS STANDARDS

Références Commerciales

CPM1139-0135-B0001

1ère Mise 1/1 — Classe 5

FICHE DROITE

Rep 102 à Fire cable ϕ 58 à 68 isolant Néomite noire Vis Serre fil

Rep 101 à Fire-cable de 58 à 68 isolant diallyle à Soudure

Dessinateur — Date 9.4.84 — Matière & Observations

CARRIER KHEOPS S.A.

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

12 VILLA D'ESTE 75643 PARIS CEDEX 13

Télex : 200.800 F Tél. 583. 90. 01

E 1139-135

Indice	Modifications	N° Diffusion.
B	Modifie ref commerciale isolant CPM par DPM Le 18-11-05 RD	23 211
A	7/10.96 Mise Rep 102	96225